


Зарегистрирована

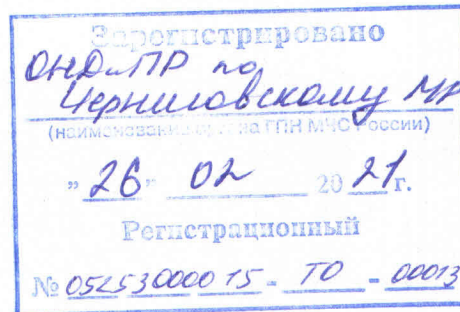

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

" " 20__ г.

Регистрационный N _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении краевого государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Монастырищенская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат». Функциональное назначение: Ф 4.1.
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица ОГРН 1032501224030

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2533002559

Место нахождения объекта защиты 692380, РФ, Приморский край, Черниговский
район, с. Монастырище, ул. Ленинская, 60

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при
наличии), которому принадлежит объект защиты: РФ, Приморский край, Черниговский район,
с. Монастырище, ул. Ленинская, 60, monastir76@mail.ru, тел.: 8(42352) 20740

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,
введенных в эксплуатацию)

Дата ввода объекта в эксплуатацию – 12.01.1998 г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	8
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1495 м²
1.7	Объем здания	10016,5 м³
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	список используемых систем
1. Автоматическая пожарная сигнализация. 2. Система оповещения и управления эвакуацией 3. Внутренний противопожарный водопровод		
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2	Внутренне противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009	Выполняется В помещении учреждения имеется два внутренних пожарных крана. Техническое обслуживание проводится дважды в год
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013	Выполняется. Ширина проездов для пожарной техники соответствует требованиям к застройке, проезды не загромождены, регулярно очищаются от снега и льда.
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013	Выполняется. Применение объемно-планировочных решений и средств обеспечивает ограничение распространения пожара за пределы очага. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и

			сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности.
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009	Выполняется. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - в здании имеется три пути эвакуации; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (установлены светящиеся знаки «Выход», знаки направления движения к путям эвакуации, аварийное освещение). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 2 м, ширина не менее 0,8 м. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. В здании на путях эвакуации стены окрашены, потолки побелены, горючие материалы не применяются
4.6	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013	Выполняется. В здании установлена система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. Установлена система громкоговорящей связи для оповещения людей о пожаре и аварийных ситуациях. Вывод сигнала системы

			пожарной сигнализации на пуль пожарной части не произведен. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: - подачей звуковых сигналов во все помещения; - речевые устройства оповещения о пожаре не имеют разъемных устройств; - система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
4.7	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется. Противопожарная защита обеспечивается: применением автоматических установок пожарной сигнализации; применением основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности; устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара; организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; устройством противопожарных преград; организацией управления движения людей по эвакуационным

		путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.); организацией обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве; разработкой и реализацией норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; размещением первичных средств пожаротушения.
--	--	---

Настоящая декларация разработана

Павлюченко Андрей Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

А-1

(Подпись)

М.П.

